

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grižtama šilumos šaltinyje °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	50,0	46,5	50,0
9	50,0	46,3	50,0
8	50,0	46,1	50,0
7	50,0	45,9	50,0
6	50,0	45,8	50,0
5	50,0	45,7	50,0
4	50,0	45,6	50,0
3	50,0	45,5	50,0
2	50,0	45,4	50,0
1	50,0	45,2	50,0
0	50,0	45,0	50,0
-1	50,0	44,8	50,0
-2	50,0	44,4	50,0
-3	51,4	44,0	51,4
-4	52,8	44,8	52,8
-5	54,2	45,6	54,2
-6	55,7	46,4	55,7
-7	57,1	47,2	57,1
-8	58,5	48,0	58,5
-9	60,0	48,8	60,0
-10	61,4	49,6	61,4
-11	62,8	50,4	62,8
-12	64,3	51,2	64,3
-13	65,7	52,0	65,7
-14	67,1	52,8	67,1
-15	68,5	53,6	68,5
-16	70,0	54,4	70,0
-17	71,4	55,2	71,4
-18	72,8	56,0	72,8
-19	74,2	56,8	74,2
-20	75,7	57,6	75,7
-21	77,1	58,4	77,1
-22	78,5	59,2	78,5
-23	80,0	60,0	80,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministro biuro
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Trauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

ŽIEŽMARIŲ KATILINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grijtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	40,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	39,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	38,0
1	60,0	3	37,0
0	60,0	3	38,0
-1	60,0	3	39,0
-2	61,0	3	40,0
-3	62,0	3	41,0
-4	63,0	3	42,4
-5	64,0	3	42,8
-6	66,0	3	43,0
-7	67,0	3	44,0
-8	68,0	3	45,0
-9	69,0	3	46,0
-10	71,0	3	47,0
-11	72,0	3	48,0
-12	73,0	3	49,0
-13	74,0	3	50,0
-14	76,0	3	51,0
-15	77,0	3	52,0
-16	78,0	3	53,0
-17	80,0	3	54,0
-18	81,0	3	55,0
-19	82,0	3	56,0
-20	83,0	3	57,0
-21	84,0	3	58,0
-22	85,0	3	59,0
-23	87,0	3	60,0
			61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė

Valstybinės energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

STASIŪNŲ GYVENVIETĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra				
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Paduodama šilumos punkte °C	Grįžtama šilumos punkte °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	70,0	50,0	65,0	43,0	35,6
9	70,0	50,0	65,0	42,8	36,5
8	70,0	50,0	65,0	42,5	37,7
7	70,0	50,0	65,0	42,2	38,0
6	70,0	50,0	65,0	42,1	39,3
5	70,0	50,0	65,0	42,0	40,7
4	70,0	50,0	65,0	41,7	42,1
3	70,0	50,0	64,8	41,2	43,5
2	70,0	50,0	65,5	42,0	44,4
1	70,8	50,0	66,3	42,6	46,1
0	71,6	50,0	67,1	43,2	47,9
-1	72,4	50,0	67,9	43,8	49,3
-2	73,2	50,0	68,7	44,4	50,9
-3	74,0	50,0	69,5	45,0	51,3
-4	74,8	50,1	70,3	45,6	52,7
-5	75,6	50,4	71,1	46,2	54,9
-6	76,4	51,0	71,9	46,8	56,3
-7	77,2	51,7	72,7	47,4	57,7
-8	78,0	52,4	73,5	48,0	59,1
-9	78,8	53,1	74,3	48,6	60,3
-10	79,6	53,8	75,1	49,2	61,6
-11	80,4	54,5	75,9	49,8	63,2
-12	81,2	55,2	76,7	50,4	64,0
-13	82,0	55,7	77,5	51,0	65,2
-14	82,8	56,4	78,3	51,6	66,7
-15	83,6	57,1	79,1	52,2	67,6
-16	84,4	57,8	79,8	52,8	68,4
-17	85,2	58,5	80,6	53,4	69,4
-18	86,0	59,2	81,1	54,0	70,1
-19	86,8	59,9	81,8	54,6	70,7
-20	87,6	60,6	82,5	55,2	70,9
-21	88,4	61,3	83,2	55,8	71,3
-22	89,2	62,0	83,9	56,4	72,0
-23	90,0	62,6	84,6	57,0	72,4

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė

Valstybinės energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

RUMŠIŠKIŲ KATILINIŲ(su karšto vandens ruošimu) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	70,0	3	40,0
9	70,0	3	40,0
8	70,0	3	40,0
7	70,0	3	39,0
6	70,0	3	39,0
5	70,0	3	39,0
4	70,0	3	38,0
3	70,0	3	38,0
2	70,0	3	37,0
1	70,0	3	38,0
0	70,0	3	39,0
-1	70,0	3	40,0
-2	70,0	3	41,0
-3	70,0	3	42,4
-4	70,0	3	42,8
-5	70,0	3	43,0
-6	70,0	3	44,0
-7	70,0	3	45,0
-8	70,0	3	46,0
-9	70,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

RUMŠIŠKIŲ KATILINIŲ (be karšto vandens ruošimo) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė

SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLOS – DARŽELIO „RUGELIS“ KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0


Vyr. inžinierius



Mindaugas Sturonas


SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė



SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
2017.09.18
Arvydas Tranauskas

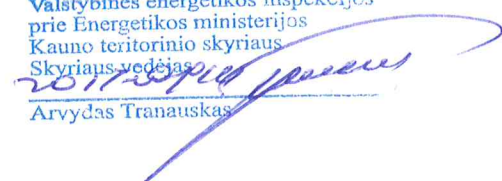

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius


Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

KAIŠIADORIŲ MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra				
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Paduodama šilumos punkte °C	Grįžtama šilumos punkte °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	70,0	40,4	65,0	41,4	45,6
9	70,0	40,1	65,0	41,2	46,5
8	70,0	39,7	65,0	41,0	47,7
7	70,0	39,4	65,0	40,7	48,0
6	70,0	38,6	65,0	40,4	48,3
5	70,0	38,2	65,0	39,8	48,5
4	70,0	37,8	65,0	39,6	48,9
3	70,0	37,5	65,0	38,9	49,3
2	70,0	37,1	65,0	38,4	49,7
1	71,1	37,7	65,0	38,9	50,1
0	72,2	38,2	65,0	39,7	50,6
-1	73,5	38,6	66,4	40,8	51,3
-2	75,4	38,8	67,7	41,3	53,2
-3	77,5	39,3	69,1	42,6	54,1
-4	79,4	40,2	71,0	44,0	55,2
-5	80,6	41,2	73,2	44,6	56,2
-6	81,5	42,3	75,9	44,9	57,1
-7	82,4	43,3	77,3	45,2	57,9
-8	84,5	44,4	79,1	45,5	59,1
-9	86,4	45,4	81,4	45,9	60,3
-10	88,3	46,3	83,0	46,2	61,6
-11	90,7	47,3	85,5	46,5	63,2
-12	92,1	48,0	87,1	46,8	64,0
-13	94,2	48,6	90,0	47,1	65,2
-14	96,4	49,2	92,2	47,5	66,7
-15	98,5	49,5	94,5	47,8	67,6
-16	100,2	49,7	96,7	48,1	68,4
-17	102,5	49,4	98,8	48,4	69,4
-18	104,1	48,8	100,0	48,7	70,1
-19	105,0	48,3	100,0	49,0	70,7
-20	105,0	47,4	100,0	49,4	70,9
-21	105,0	46,8	100,0	49,7	71,3
-22	105,0	46,2	100,0	50,0	72,0
-23	105,0	45,6	100,0	49,4	72,4


Vyr. inžinierius



Mindaugas Sturonas


SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė



SUDERINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranauskas

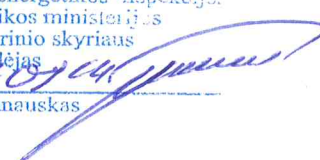

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2017 m. rugsėjo mėn.

MŪRO STRĖVININKŲ K. KATILINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2017/2018 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C	Rekomenduojama iš namo šildymo sistemos °C
10	36,1	29,1	36,1	29,1
9	37,4	29,7	37,4	29,7
8	38,7	30,3	38,7	30,3
7	40,0	31,0	40,0	31,0
6	41,4	31,7	41,4	31,7
5	43,1	32,6	43,1	32,6
4	44,8	33,4	44,8	33,4
3	46,4	34,2	46,4	34,2
2	48,1	34,9	48,1	34,9
1	49,7	35,7	49,7	35,7
0	51,3	36,4	51,3	36,4
-1	52,9	37,1	52,9	37,1
-2	54,4	37,8	54,4	37,8
-3	56,0	38,5	56,0	38,5
-4	57,5	39,1	57,5	39,1
-5	59,1	39,8	59,1	39,8
-6	60,6	40,4	60,6	40,4
-7	62,1	41,1	62,1	41,1
-8	63,6	41,7	63,6	41,7
-9	65,1	42,3	65,1	42,3
-10	66,5	42,9	66,5	42,9
-11	68,0	43,5	68,0	43,5
-12	69,5	44,1	69,5	44,1
-13	70,9	44,7	70,9	44,7
-14	72,3	45,2	72,3	45,2
-15	73,8	45,8	73,8	45,8
-16	75,2	46,3	75,2	46,3
-17	76,6	46,9	76,6	46,9
-18	78,0	47,4	78,0	47,4
-19	79,4	47,9	79,4	47,9
-20	80,8	48,5	80,8	48,5
-21	82,2	49,0	82,2	49,0
-22	83,6	49,5	83,6	49,5
-23	85,0	50,0	85,0	50,0

Vyr. inžinierius




Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Ūkio plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vita Kupčiūnienė



Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Traušauskas

