

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



VIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2019 m. rugsėjo mėn.

KAIŠIADORIŲ MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra				
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Paduodama šilumos punkte °C	Grįžtama šilumos punkte °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	70,0	40,4	65,0	41,4	45,6
9	70,0	40,1	65,0	41,2	46,5
8	70,0	39,7	65,0	41,0	47,7
7	70,0	39,4	65,0	40,7	48,0
6	70,0	38,6	65,0	40,4	48,3
5	70,0	38,2	65,0	39,8	48,5
4	70,0	37,8	65,0	39,6	48,9
3	70,0	37,5	65,0	38,9	49,3
2	70,0	37,1	65,0	38,4	49,7
1	71,1	37,7	65,0	38,9	50,1
0	72,2	38,2	65,0	39,7	50,6
-1	73,5	38,6	66,4	40,8	51,3
-2	75,4	38,8	67,7	41,3	53,2
-3	77,5	39,3	69,1	42,6	54,1
-4	79,4	40,2	71,0	44,0	55,2
-5	80,6	41,2	73,2	44,6	56,2
-6	81,5	42,3	75,9	44,9	57,1
-7	82,4	43,3	77,3	45,2	57,9
-8	84,5	44,4	79,1	45,5	59,1
-9	86,4	45,4	81,4	45,9	60,3
-10	88,3	46,3	83,0	46,2	61,6
-11	90,7	47,3	85,5	46,5	63,2
-12	92,1	48,0	87,1	46,8	64,0
-13	94,2	48,6	90,0	47,1	65,2
-14	96,4	49,2	92,2	47,5	66,7
-15	98,5	49,5	94,5	47,8	67,6
-16	100,2	49,7	96,7	48,1	68,4
-17	102,5	49,4	98,8	48,4	69,4
-18	104,1	48,8	100,0	48,7	70,1
-19	105,0	48,3	100,0	49,0	70,7
-20	105,0	47,4	100,0	49,4	70,9
-21	105,0	46,8	100,0	49,7	71,3
-22	105,0	46,2	100,0	50,0	72,0
-23	105,0	45,6	100,0	49,4	72,4

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Patarėja

Vyta Kupčiūnienė

SUDERINTA

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas

2019 09 18

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	50,0	46,5	50,0
9	50,0	46,3	50,0
8	50,0	46,1	50,0
7	50,0	45,9	50,0
6	50,0	45,8	50,0
5	50,0	45,7	50,0
4	50,0	45,6	50,0
3	50,0	45,5	50,0
2	50,0	45,4	50,0
1	50,0	45,2	50,0
0	50,0	45,0	50,0
-1	50,0	44,8	50,0
-2	50,0	44,4	50,0
-3	51,4	44,0	51,4
-4	52,8	44,8	52,8
-5	54,2	45,6	54,2
-6	55,7	46,4	55,7
-7	57,1	47,2	57,1
-8	58,5	48,0	58,5
-9	60,0	48,8	60,0
-10	61,4	49,6	61,4
-11	62,8	50,4	62,8
-12	64,3	51,2	64,3
-13	65,7	52,0	65,7
-14	67,1	52,8	67,1
-15	68,5	53,6	68,5
-16	70,0	54,4	70,0
-17	71,4	55,2	71,4
-18	72,8	56,0	72,8
-19	74,2	56,8	74,2
-20	75,7	57,6	75,7
-21	77,1	58,4	77,1
-22	78,5	59,2	78,5
-23	80,0	60,0	80,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA


Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
Patareja

Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas

Arvidas Tranaitis

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

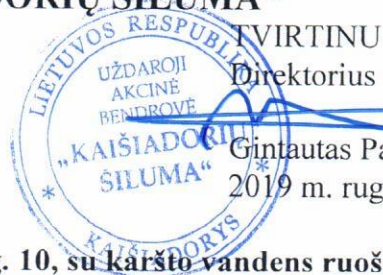

TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2019 m. rugsėjo mėn.

ŽIEŽMARIŲ KATILINĖS (Melioratorių g. 10, su karšto vandens ruošimu) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grijtama °C
10	70,0	3	40,0
9	70,0	3	40,0
8	70,0	3	40,0
7	70,0	3	39,0
6	70,0	3	39,0
5	70,0	3	39,0
4	70,0	3	38,0
3	70,0	3	38,0
2	70,0	3	37,0
1	70,0	3	38,0
0	70,0	3	39,0
-1	70,0	3	40,0
-2	70,0	3	41,0
-3	70,0	3	42,4
-4	70,0	3	42,8
-5	70,0	3	43,0
-6	70,0	3	44,0
-7	70,0	3	45,0
-8	70,0	3	46,0
-9	70,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA


Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
Patarėja

Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėja

10190918

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

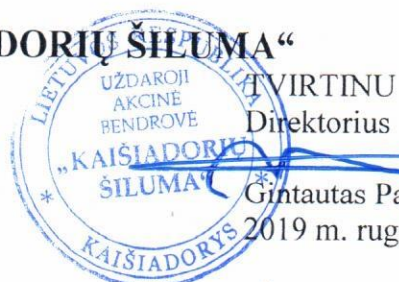

ŽIEŽMARIŲ KATILINIŲ (be karšto vandens ruošimo) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
Patarėja
Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
2019 09 12
Arvydas Tranauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2019 m. rugsėjo mėn.

RUMŠIŠKIŲ KATILINIŲ (su karšto vandens ruošimu) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grijtama °C
10	70,0	3	40,0
9	70,0	3	40,0
8	70,0	3	40,0
7	70,0	3	39,0
6	70,0	3	39,0
5	70,0	3	39,0
4	70,0	3	38,0
3	70,0	3	38,0
2	70,0	3	37,0
1	70,0	3	38,0
0	70,0	3	39,0
-1	70,0	3	40,0
-2	70,0	3	41,0
-3	70,0	3	42,4
-4	70,0	3	42,8
-5	70,0	3	43,0
-6	70,0	3	44,0
-7	70,0	3	45,0
-8	70,0	3	46,0
-9	70,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Patarėja

Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Kauno teritorinio skyriaus

Skyriaus vedėjas

Arvydas Tranauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2019 m. rugsėjo mėn.

RUMŠIŠKIŲ KATILINIŲ (be karšto vandens ruošimo) ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Patareja

Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Kauno teritorinio skyriaus

Skynaus vedėjas

Arvydas Tranuskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2019 m. rugsėjo mėn.

STASIŪNŲ GYVENVIETĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra				
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grįžtama šilumos šaltinyje °C	Paduodama šilumos punkte °C	Grįžtama šilumos punkte °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C
10	70,0	50,0	65,0	43,0	35,6
9	70,0	50,0	65,0	42,8	36,5
8	70,0	50,0	65,0	42,5	37,7
7	70,0	50,0	65,0	42,2	38,0
6	70,0	50,0	65,0	42,1	39,3
5	70,0	50,0	65,0	42,0	40,7
4	70,0	50,0	65,0	41,7	42,1
3	70,0	50,0	64,8	41,2	43,5
2	70,0	50,0	65,5	42,0	44,4
1	70,8	50,0	66,3	42,6	46,1
0	71,6	50,0	67,1	43,2	47,9
-1	72,4	50,0	67,9	43,8	49,3
-2	73,2	50,0	68,7	44,4	50,9
-3	74,0	50,0	69,5	45,0	51,3
-4	74,8	50,1	70,3	45,6	52,7
-5	75,6	50,4	71,1	46,2	54,9
-6	76,4	51,0	71,9	46,8	56,3
-7	77,2	51,7	72,7	47,4	57,7
-8	78,0	52,4	73,5	48,0	59,1
-9	78,8	53,1	74,3	48,6	60,3
-10	79,6	53,8	75,1	49,2	61,6
-11	80,4	54,5	75,9	49,8	63,2
-12	81,2	55,2	76,7	50,4	64,0
-13	82,0	55,7	77,5	51,0	65,2
-14	82,8	56,4	78,3	51,6	66,7
-15	83,6	57,1	79,1	52,2	67,6
-16	84,4	57,8	79,8	52,8	68,4
-17	85,2	58,5	80,6	53,4	69,4
-18	86,0	59,2	81,1	54,0	70,1
-19	86,8	59,9	81,8	54,6	70,7
-20	87,6	60,6	82,5	55,2	70,9
-21	88,4	61,3	83,2	55,8	71,3
-22	89,2	62,0	83,9	56,4	72,0
-23	90,0	62,6	84,6	57,0	72,4

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Patarėja

Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Kauno teritorinio skyriaus

Skyriaus vedėjas

Arvydas Tranuškas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



TVIRTINU

Direktorius

Gintautas Paulauskas

2019 m. rugsėjo mėn.

PAKERTŲ K. KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Patarėja

Vita Kupčiūnienė


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Kauno teritorinio skyriaus

Skyniaus vedėjas

Arvydas Trauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



TVIRTINU
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2019 m. rugsėjo mėn.

KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLOS – DARŽELIO „RUGELIS“ KATILINĖS ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros laiko lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Leistina nuokrypa °C	Grįžtama °C
10	60,0	3	40,0
9	60,0	3	40,0
8	60,0	3	40,0
7	60,0	3	39,0
6	60,0	3	39,0
5	60,0	3	39,0
4	60,0	3	38,0
3	60,0	3	38,0
2	60,0	3	37,0
1	60,0	3	38,0
0	60,0	3	39,0
-1	60,0	3	40,0
-2	61,0	3	41,0
-3	62,0	3	42,4
-4	63,0	3	42,8
-5	64,0	3	43,0
-6	66,0	3	44,0
-7	67,0	3	45,0
-8	68,0	3	46,0
-9	69,0	3	47,0
-10	71,0	3	48,0
-11	72,0	3	49,0
-12	73,0	3	50,0
-13	74,0	3	51,0
-14	76,0	3	52,0
-15	77,0	3	53,0
-16	78,0	3	54,0
-17	80,0	3	55,0
-18	81,0	3	56,0
-19	82,0	3	57,0
-20	83,0	3	58,0
-21	84,0	3	59,0
-22	85,0	3	60,0
-23	87,0	3	61,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Patareja

Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Kauno teritorinio skyriaus

Skynaus vedėjas

2019 09 18

Arvydas Tranauskas

UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“



TVIRTINU:
Direktorius

Gintautas Paulauskas
2019 m. rugsėjo mėn.

MŪRO STRĖVININKŲ KATILINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS 2019/2020 m. ŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra			
	Paduodama šilumos šaltinyje °C	Grižtama šilumos šaltinyje °C	Rekomenduojama į namo šildymo sistemą °C	Rekomenduojama iš namo šildymo sistemos °C
10	42,1	29,1	36,1	29,1
9	44,4	29,7	37,4	29,7
8	46,7	30,3	38,7	30,3
7	48,0	31,0	40,0	31,0
6	49,4	31,7	41,4	31,7
5	51,1	32,6	43,1	32,6
4	52,8	33,4	44,8	33,4
3	54,4	34,2	46,4	34,2
2	55,1	34,9	48,1	34,9
1	56,7	35,7	49,7	35,7
0	57,3	36,4	51,3	36,4
-1	58,9	37,1	52,9	37,1
-2	60,4	37,8	54,4	37,8
-3	61,0	38,5	56,0	38,5
-4	62,5	39,1	57,5	39,1
-5	64,1	39,8	59,1	39,8
-6	65,6	40,4	60,6	40,4
-7	67,1	41,1	62,1	41,1
-8	68,6	41,7	63,6	41,7
-9	70,1	42,3	65,1	42,3
-10	71,5	42,9	66,5	42,9
-11	72,3	43,5	68,0	43,5
-12	73,1	44,1	69,5	44,1
-13	73,9	44,7	70,9	44,7
-14	74,3	45,2	72,3	45,2
-15	74,8	45,8	73,8	45,8
-16	75,2	46,3	75,2	46,3
-17	76,6	46,9	76,6	46,9
-18	78,0	47,4	78,0	47,4
-19	79,4	47,9	79,4	47,9
-20	80,8	48,5	80,8	48,5
-21	82,2	49,0	82,2	49,0
-22	83,6	49,5	83,6	49,5
-23	85,0	50,0	85,0	50,0

Vyr. inžinierius

Mindaugas Sturonas

SUDERINTA

SUDERINTA

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus

Patareja

Vita Kupčiūnienė

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Kauno teritorinio skyriaus

Skynaus vedėjas

Arvydas Tranauskas